AIR CARE® VIDE MEDICAL M.V.S

Technologie VIDE MEDICAL M.V.S

- Centrale de vide à palettes **lubrifiée**.
- Centrales conformes à la norme NF **EN ISO 7396-1**
- Composée de 3 pompes à vides type GP
- Montées sur chassis vertical en superposé.
- Connectées à un réservoir vertical avec traitement galvanisé à chaud.
- L'ensemble géré par un automate SIEMENS assurant
- La gestion des séquences entres les deux pompes.
- Filtres antibactérien.

3 pompe a vides type GP

Réservoir d'air

Caractéristiques

AIR CARE® M.V.S	Pissance kW	Débit* $m^3.h^{-1}$	Pression Maxi bar	Niveau sonore dB(A) Version Standard	Type
3 X 25	3x1,5	3x25	10	60	M.V.S 3X25
3 X 45	3x1,5	3x45	10	60	M.V.S 3X45
3 X 65	3x1,5	3X65	10	60	M.V.S 3X65
3 X 100	3X2	3X100	10	70	M.V.S 3X100
3 X 160	3X2	3X160	5	67	M.V.S 3X160
3 X 210	3X2,5	3X200	5	69	M.V.S 3X210
3 X 300	3X2,5	3X300	5	70	M.V.S 3X300

Schéma de principe

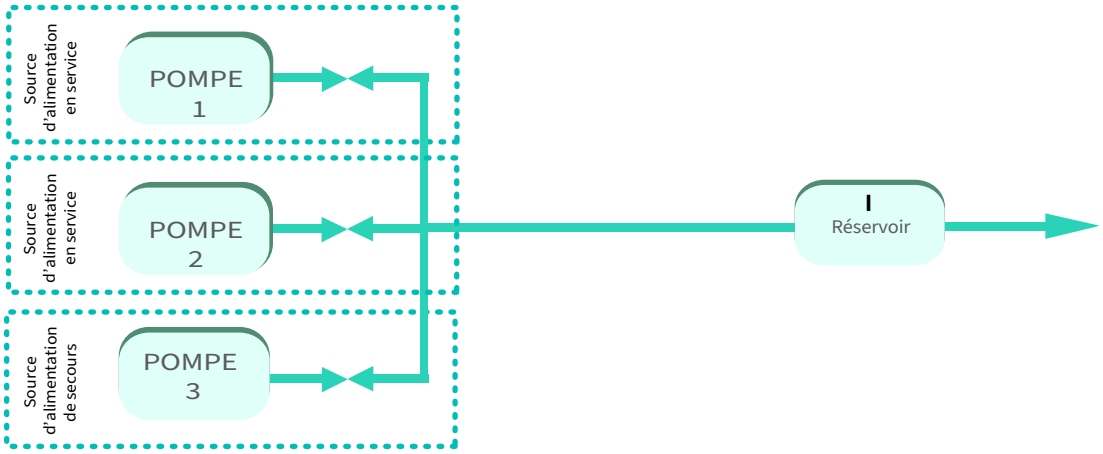

CE 0231

La gamme conforme à la directive 14/30/CEE

- Centrale de vide à palettes lubrifiée composée de :
  3 pompes à vides chacune montées sur chassis vertical en superposé connectées à un réservoir vertical avec traitement galvanisé à chaud.
- Filtres antibactérien
- Equipé d'une vanne de départ à bille passage intégrale
- L'ensemble géré par un automate SIEMENS assurant :
  La gestion des séquences entres les deux pompes
  La protection et commande électriques des équipements
- La mesure et régulation du vide par un transmetteur digital de dépression ,automate SIEMENS ouvert pour paramétrage future
- Centrales conformes à la norme NF **EN ISO 7396-1**

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz

ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 13485:2016